**INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE - instalacja dedykowana gniazd wtykowych 230V**
**Ochrona od porażeń - samoczynne wyłączanie zasilania zgodnie z PN-IEC 60364**
**UKŁAD TN-S**

jedn. zewnętrzna klimatyzatora
typ RXQ8P7WIB DAIKIN ,
5.56kW, 400/230V

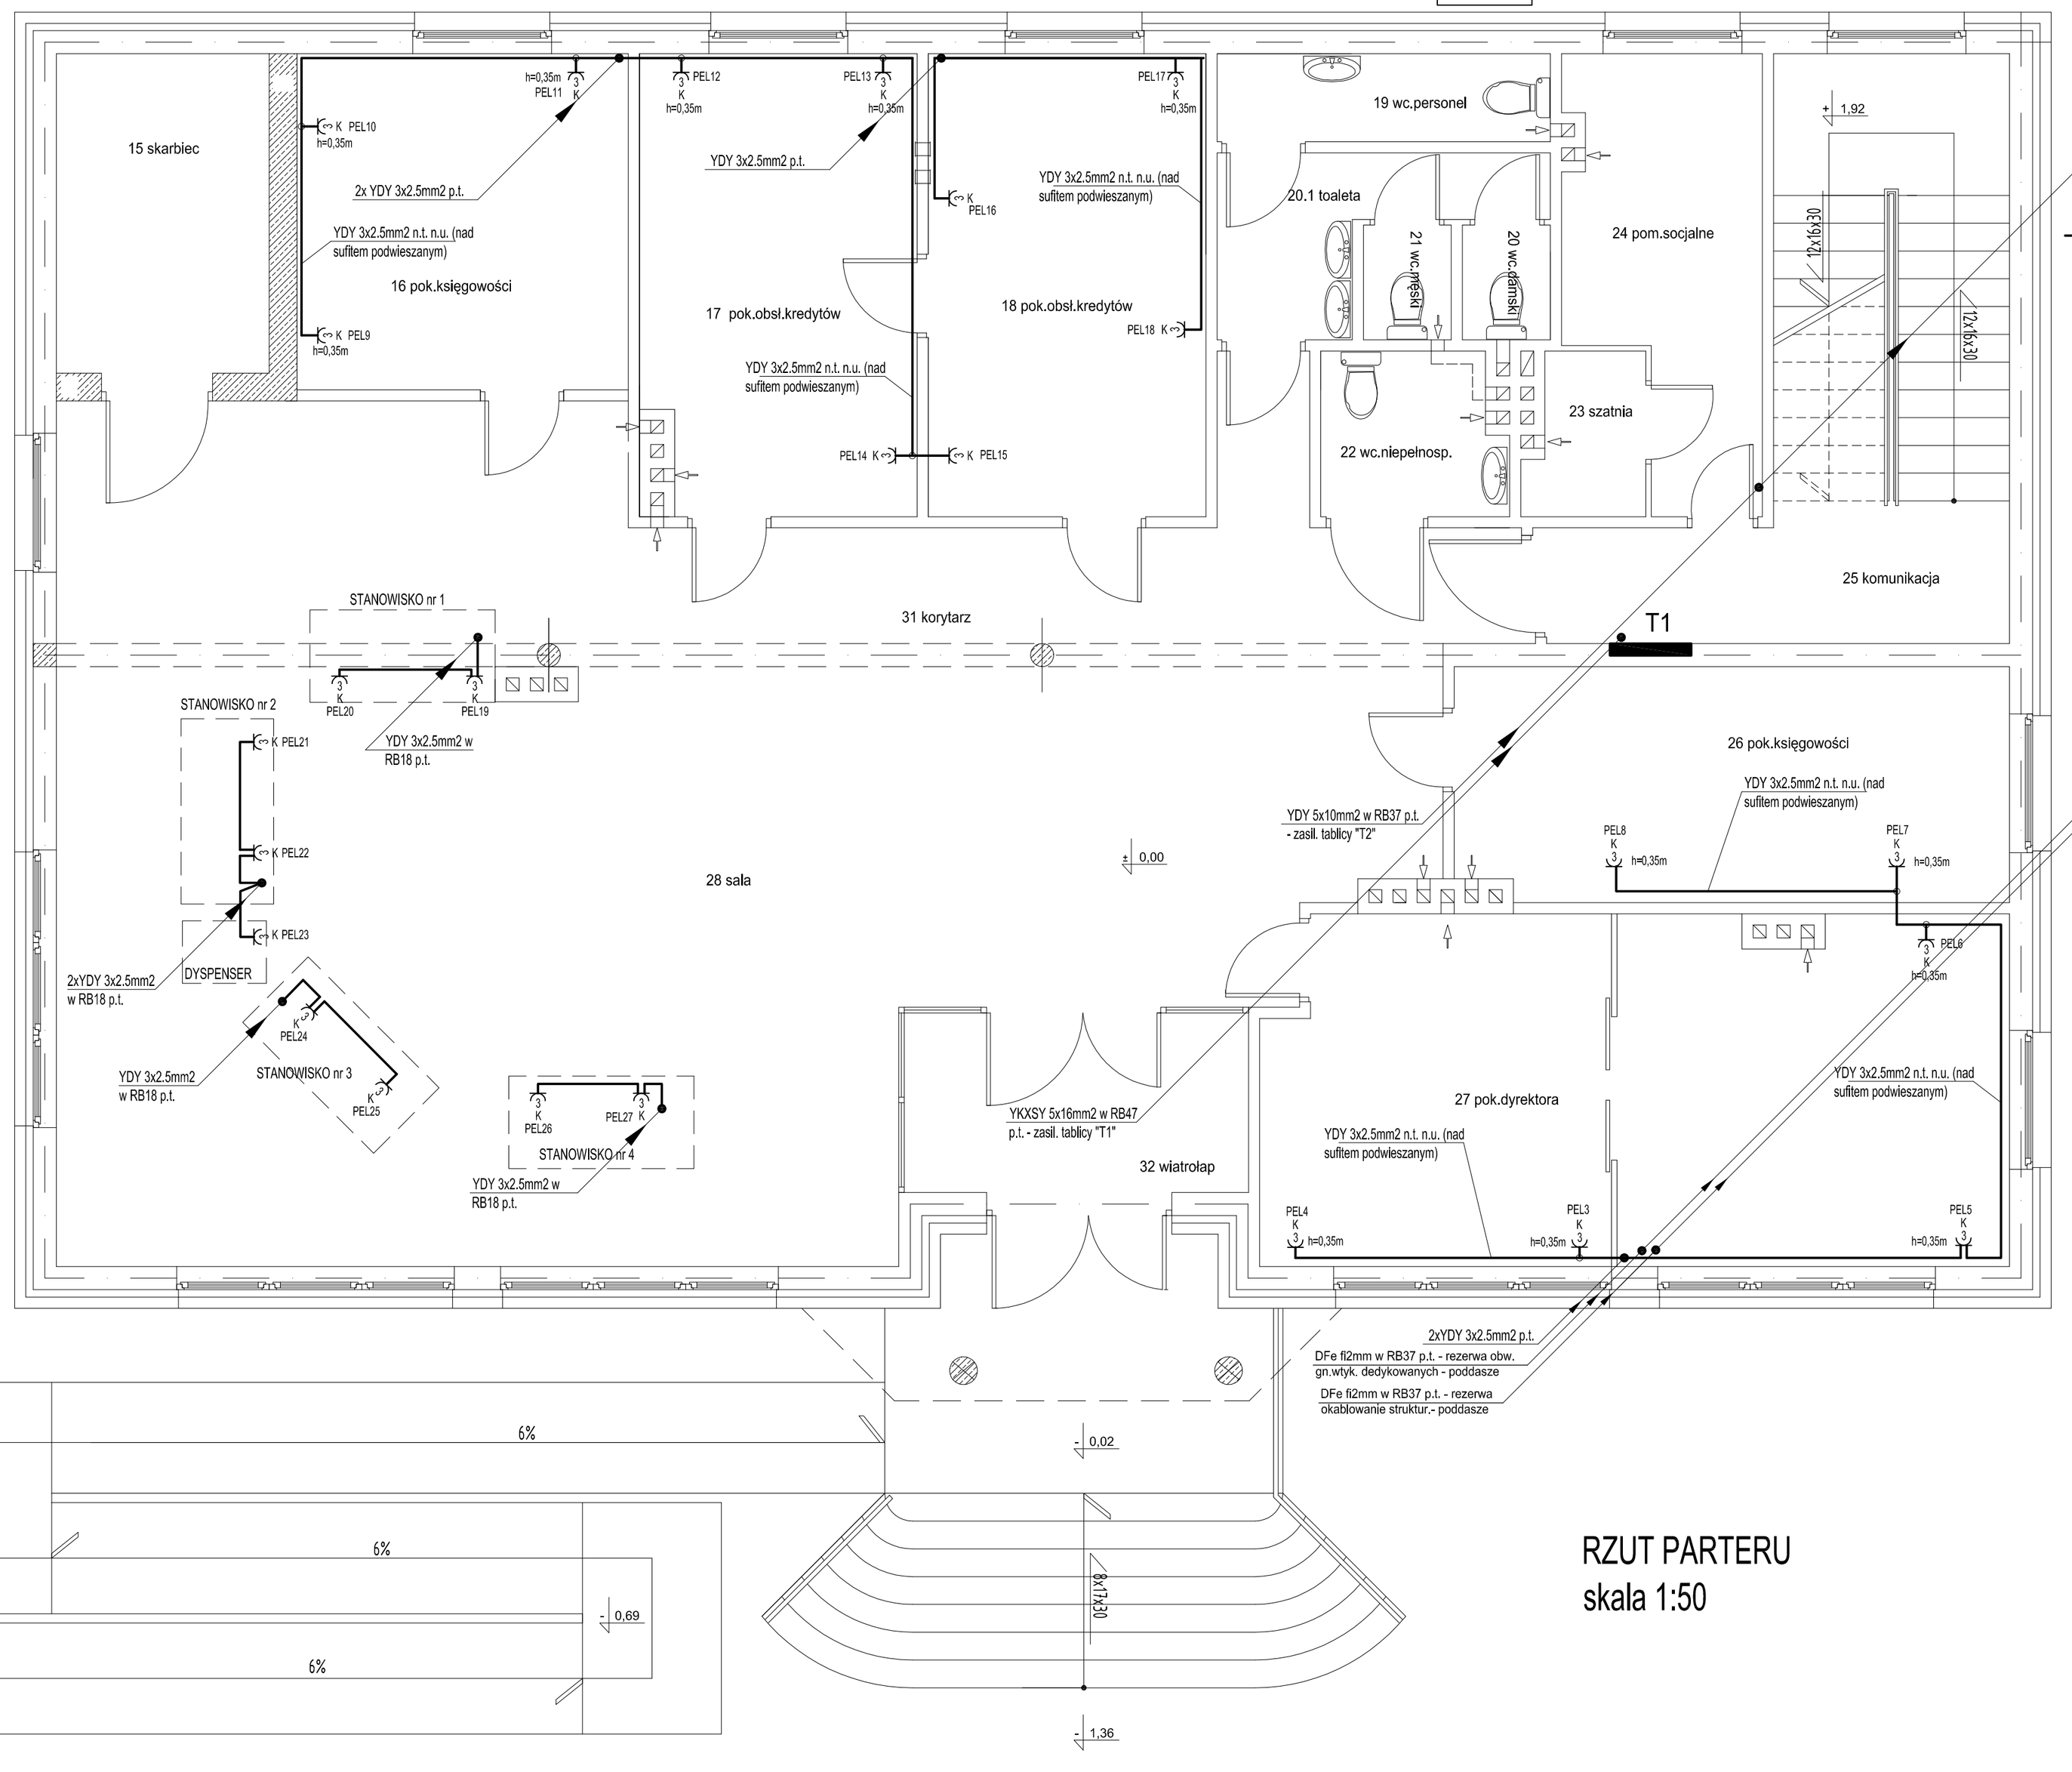


YDY 5x10mm2 w RB37 p.t.
- zasil. tablicy "T2"

instalacja gniazd wtykowych dedykowanych zaprojektowana przewodami YDY 3x2.5mm2 450/750V, układanymi p.t., n.t.n.u. ( nad sufitem podwieszanym parteru) , w kanale instalacyjnym PCV i w korytkach instalacyjnych metalowych ( piwnica)

Zasilanie szafy informatycznej GPD, centrali alarmowej CA i tablicy elektrycznej monitoringu CCTV zaprojektowano przewodami YDY 450/750V, układanymi w kanale instalacyjnym PCV (pionowe zejście przewodów do szafy GPD) i w korytkach instalacyjnych metalowych ( poziome ciągi przewodów)

Pozostawić zapasy przewodów po 2m w szafie GPD, w pomieszczeniu bankomatu ( do podłączenia bankomatu).

Wyjście przewodów elektrycznych z tablicy "TK" do poziomych ciągów korytek instalacyjnych , wykonać w kanale instalacyjnym PCV

**UWAGA!**
**Lokalizację stanowisk obsługi klienta nr 1 do 4 podano orientacyjnie. Rzeczywiste rozmieszczenie stanowisk będzie określone w późniejszym okresie. Nie wykonywać wypustów elektrycznych do zasilania punktów PEL stanowisk obsługi klienta do czasu sprecyzowania przez Inwestora aranżacji wnętrza sali obsługi .**

3 K — gniazda wtykowe dedykowane szt. 3, p.t., pojedyńcze w ramce 3- lub 4-krotnej, kolor plakietki piaskowy , gniazda wtyk. serii np. UNICA PLUS firmy SCHNEIDER ELECTRIC.

# RZUT PARTERU
skala 1:50

| | | | |
|---|---|---|---|
| Jedn.proj.: | DF-Studio Projektowe s.c. Sławomir Maksimowicz, Mirosław Snarski ul.Dojlidy Fabryczne 23<br>15-565 Białystok tel.fax (85)7 417 091 | | |
| Temat | BUDYNEK BANKU SPÓŁDZIELCZEGO<br>W ZAŚCIANKACH, dz. nr ewid. 22/31, gm. Supraśl. | | |
| Faza | PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH | | |
| Adres | Zaścianki, dz. nr ewid. 22/31, gm. Supraśl. | | |
| Inwestor | Bank Spółdzielczy w Białymstoku ul. Zamenhofa 4 | | |
| Rysunek | Instalacja dedykowana gniazd wtykowych 230V - rzut parteru | podpis | Nr rys. |
| Projektant | mgr inż. Marek Sworski BL-52/89, PDL/IE/1465/01 | | E12 |
| Data | lipiec 2010 r. | skala 1:50 | |

690x420